

Si vous souhaitez des précisions
veuillez vous adresser à la cellule
« Protection des installations »
☎ 02/518.86.15 - installinfo@vivaqua.be

CSD INGENIEURS CONSEILS SA

Avenue des Champs Elysées 160

5000 NAMUR

Votre courriel du
2 février 2011

Vos références

Notre référence
696184

Bruxelles,

24.02.2011

A l'attention de Monsieur Gilles BERTRAND,

Objet : Création d'un parc éolien à Gembloux – La Bruyère.

Mesdames, Messieurs,

Nous accusons réception de votre courriel qui a retenu notre meilleure attention.

Nous demandons que chaque éolienne soit implantée à une distance minimale correspondant à sa hauteur totale (pale comprise) par rapport à notre installation souterraine.


A toutes fins utiles, nous vous transmettons sous ce couvert une copie de carte au 1/10.000^{ème} reprenant le tracé de notre ouvrage situé dans le périmètre du projet dont question sous objet.

Nous vous en souhaitons bonne réception et nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre considération distinguée.

**Le Directeur Etudes - Logistique - Laboratoire
Ing. Roger GOOSSENS**



po

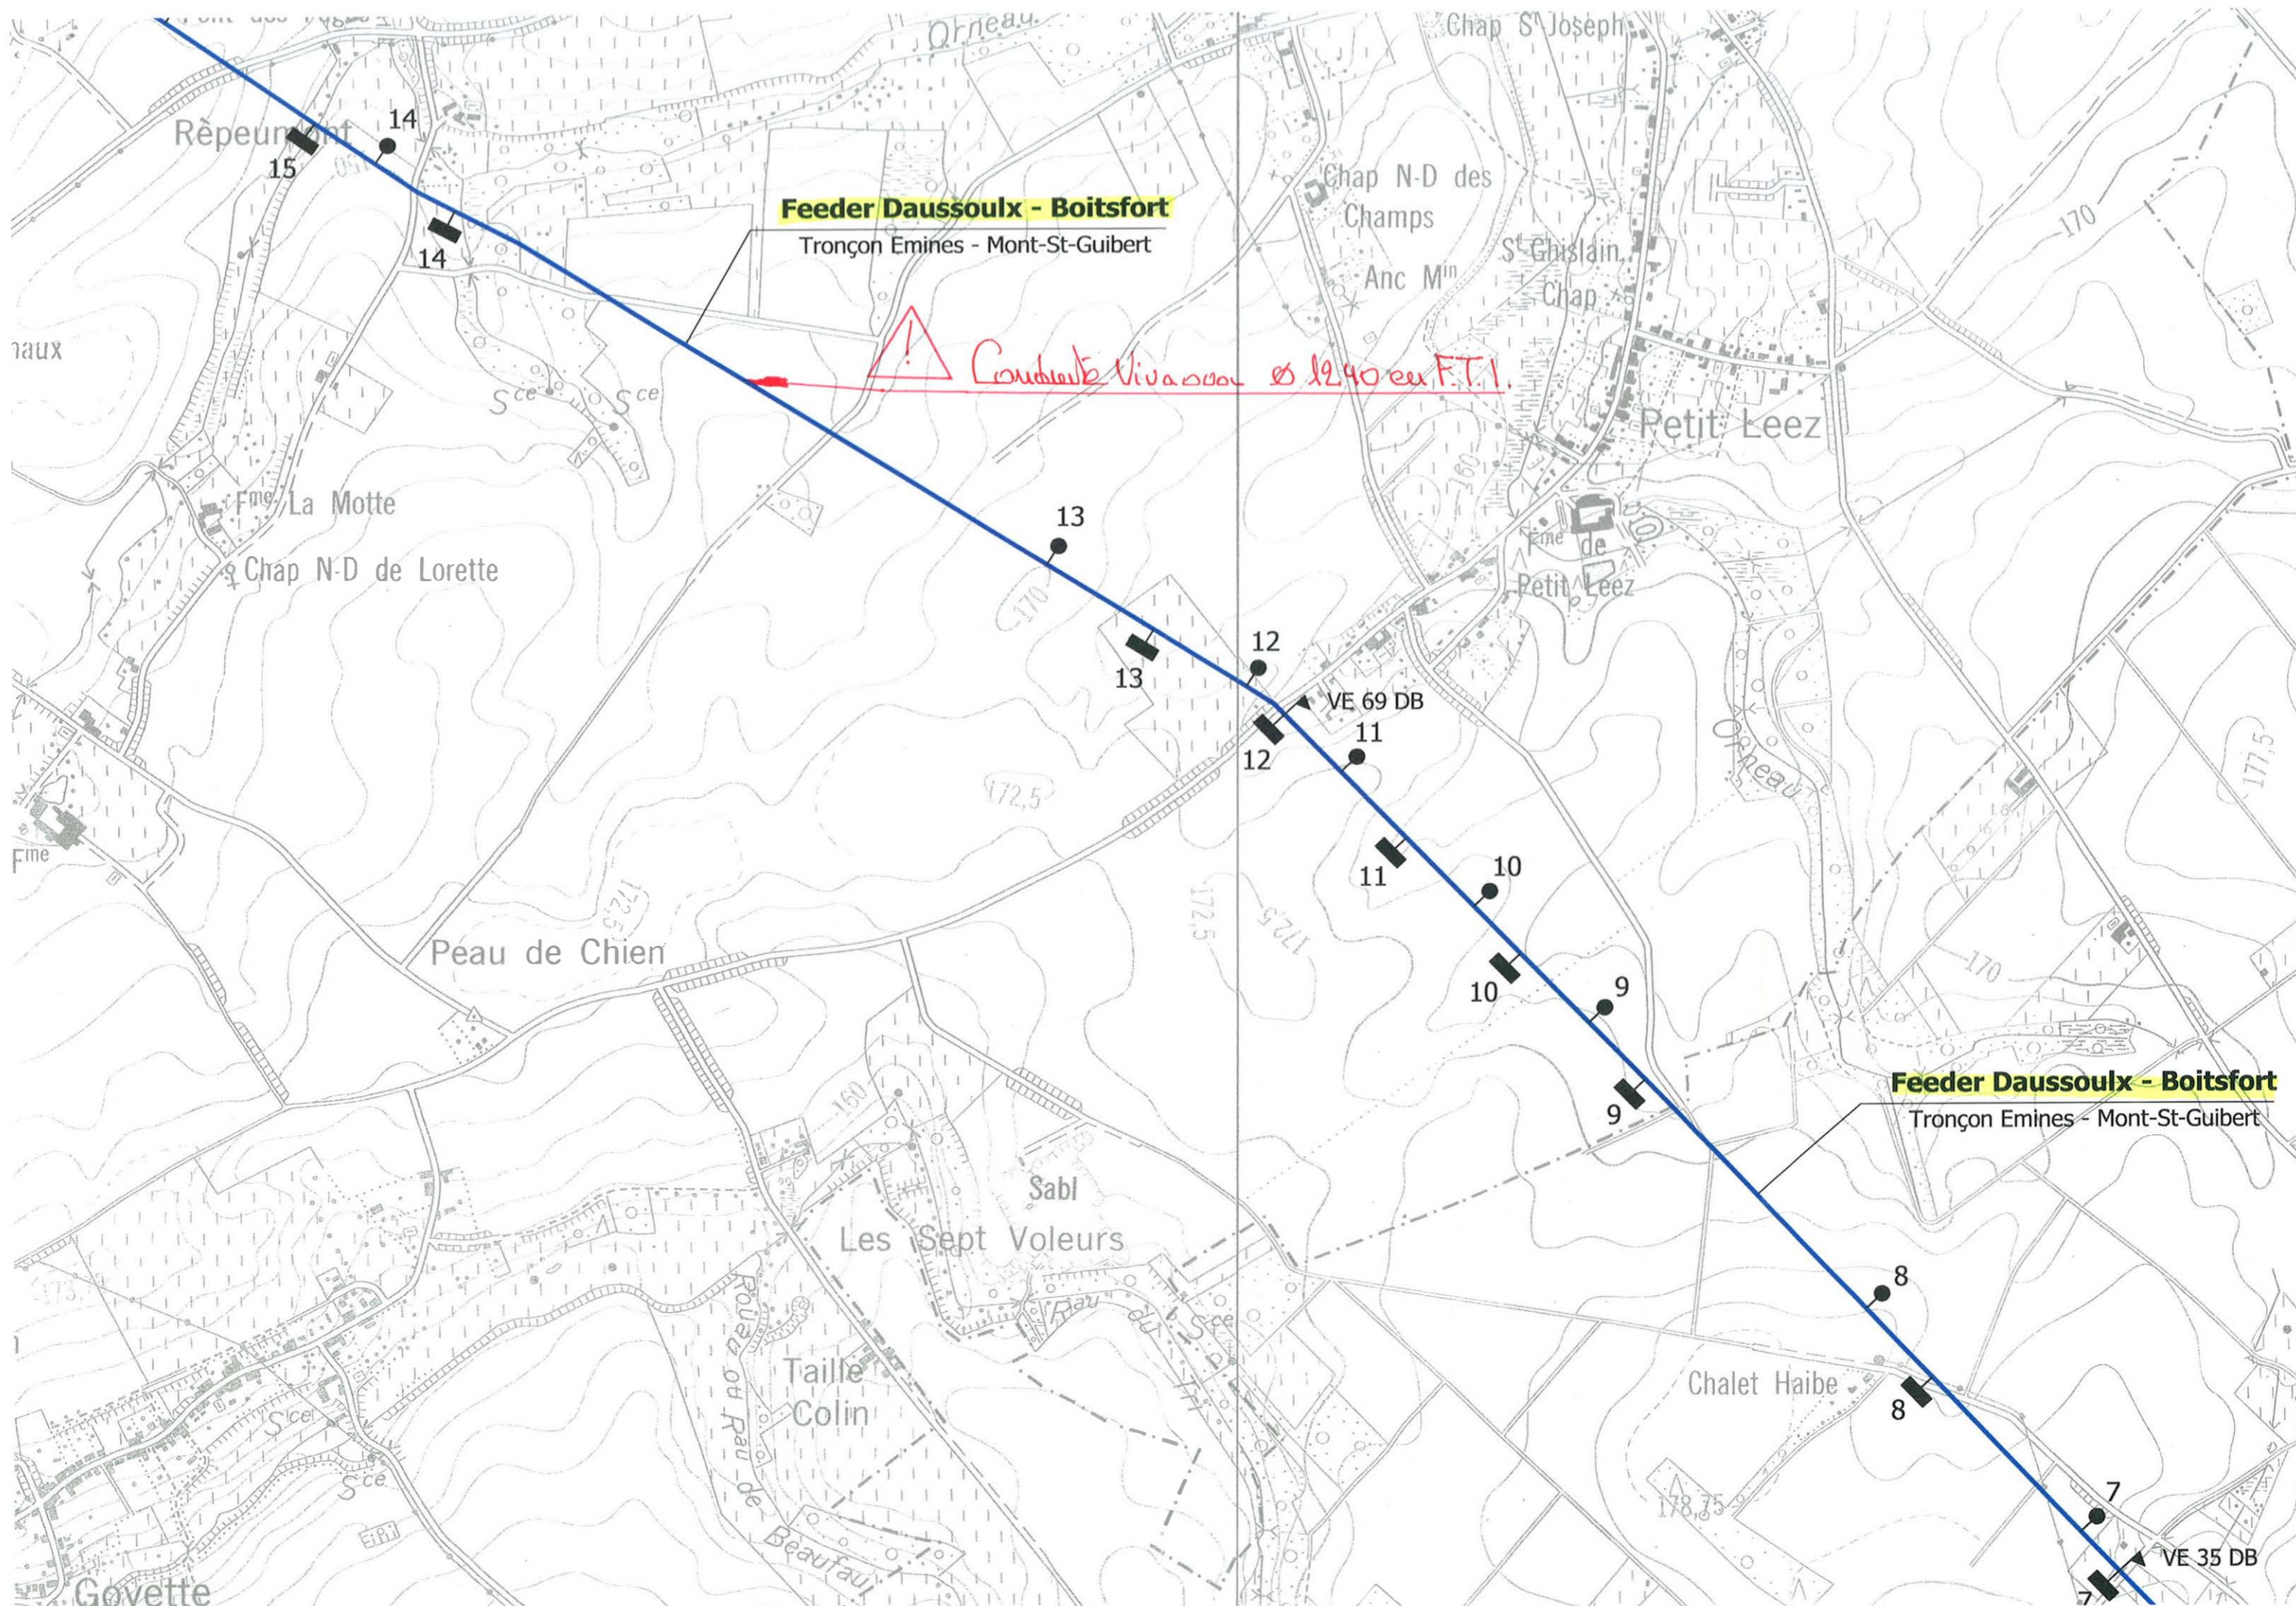

Feeder Daussooux - Boitsfort

Tronçon Emines - Mont-St-Guibert

Coudenberg Vivarium de 1290 ex F.T.I.

Feeder Daussooux - Boitsfort

Tronçon Emines - Mont-St-Guibert

15

14

14

13

13

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

VE 69 DB

VE 35 DB